



ANALIZA BIAŁEK



100005432

Laboratorium Analizy

Klient: Badamy suplementy
Numer zamówienia: 100005432
Nazwa: NASSATROPIN SOMATROPIN
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: GF13-28
Data przyjęcia: 2024-06-14
Data rozpoczęcia: 2024-06-24
Data zakończenia: 2024-06-25

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
hGH	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce


Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
hGH	NASSATROPIN SOMATROPIN 10 I.U.	3,75mg (11,36 I.U.)	98%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 3,75mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki

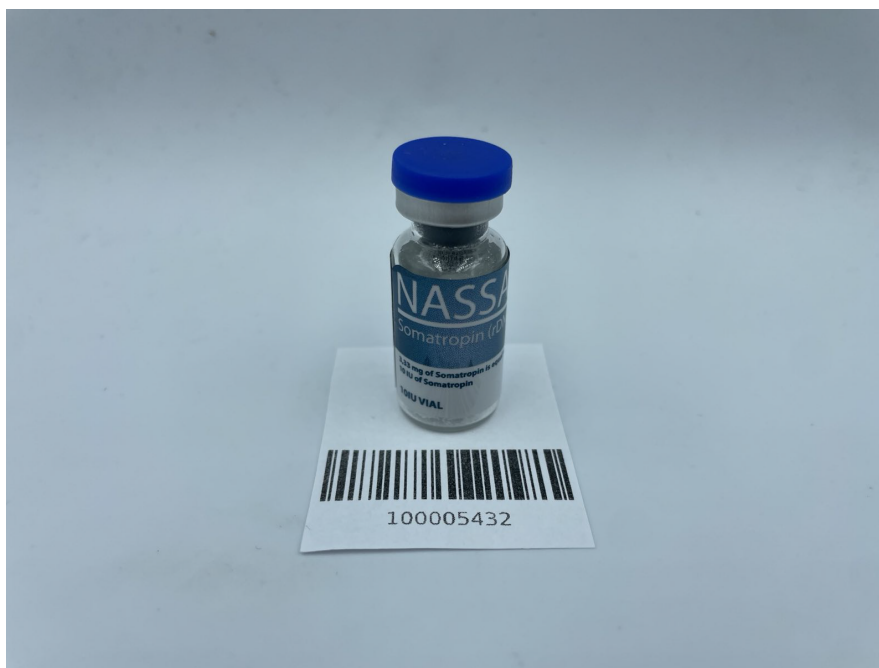

Hasło dostępu

S5MHS5T2


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



Chromatogram

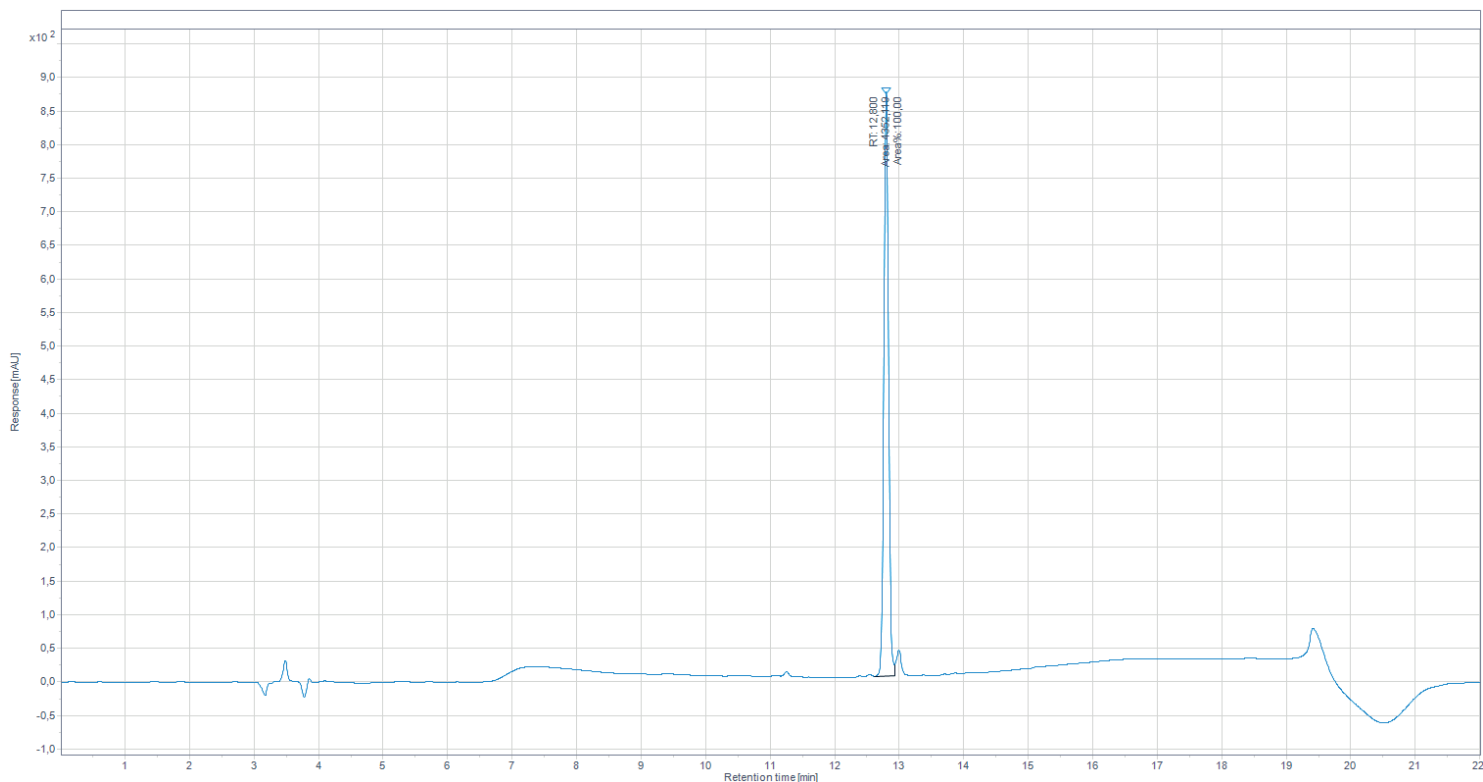

Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

S5MHS5T2